TBS Water Consult

Online Station ESTERHAZY SEE IVa

pH - Wert

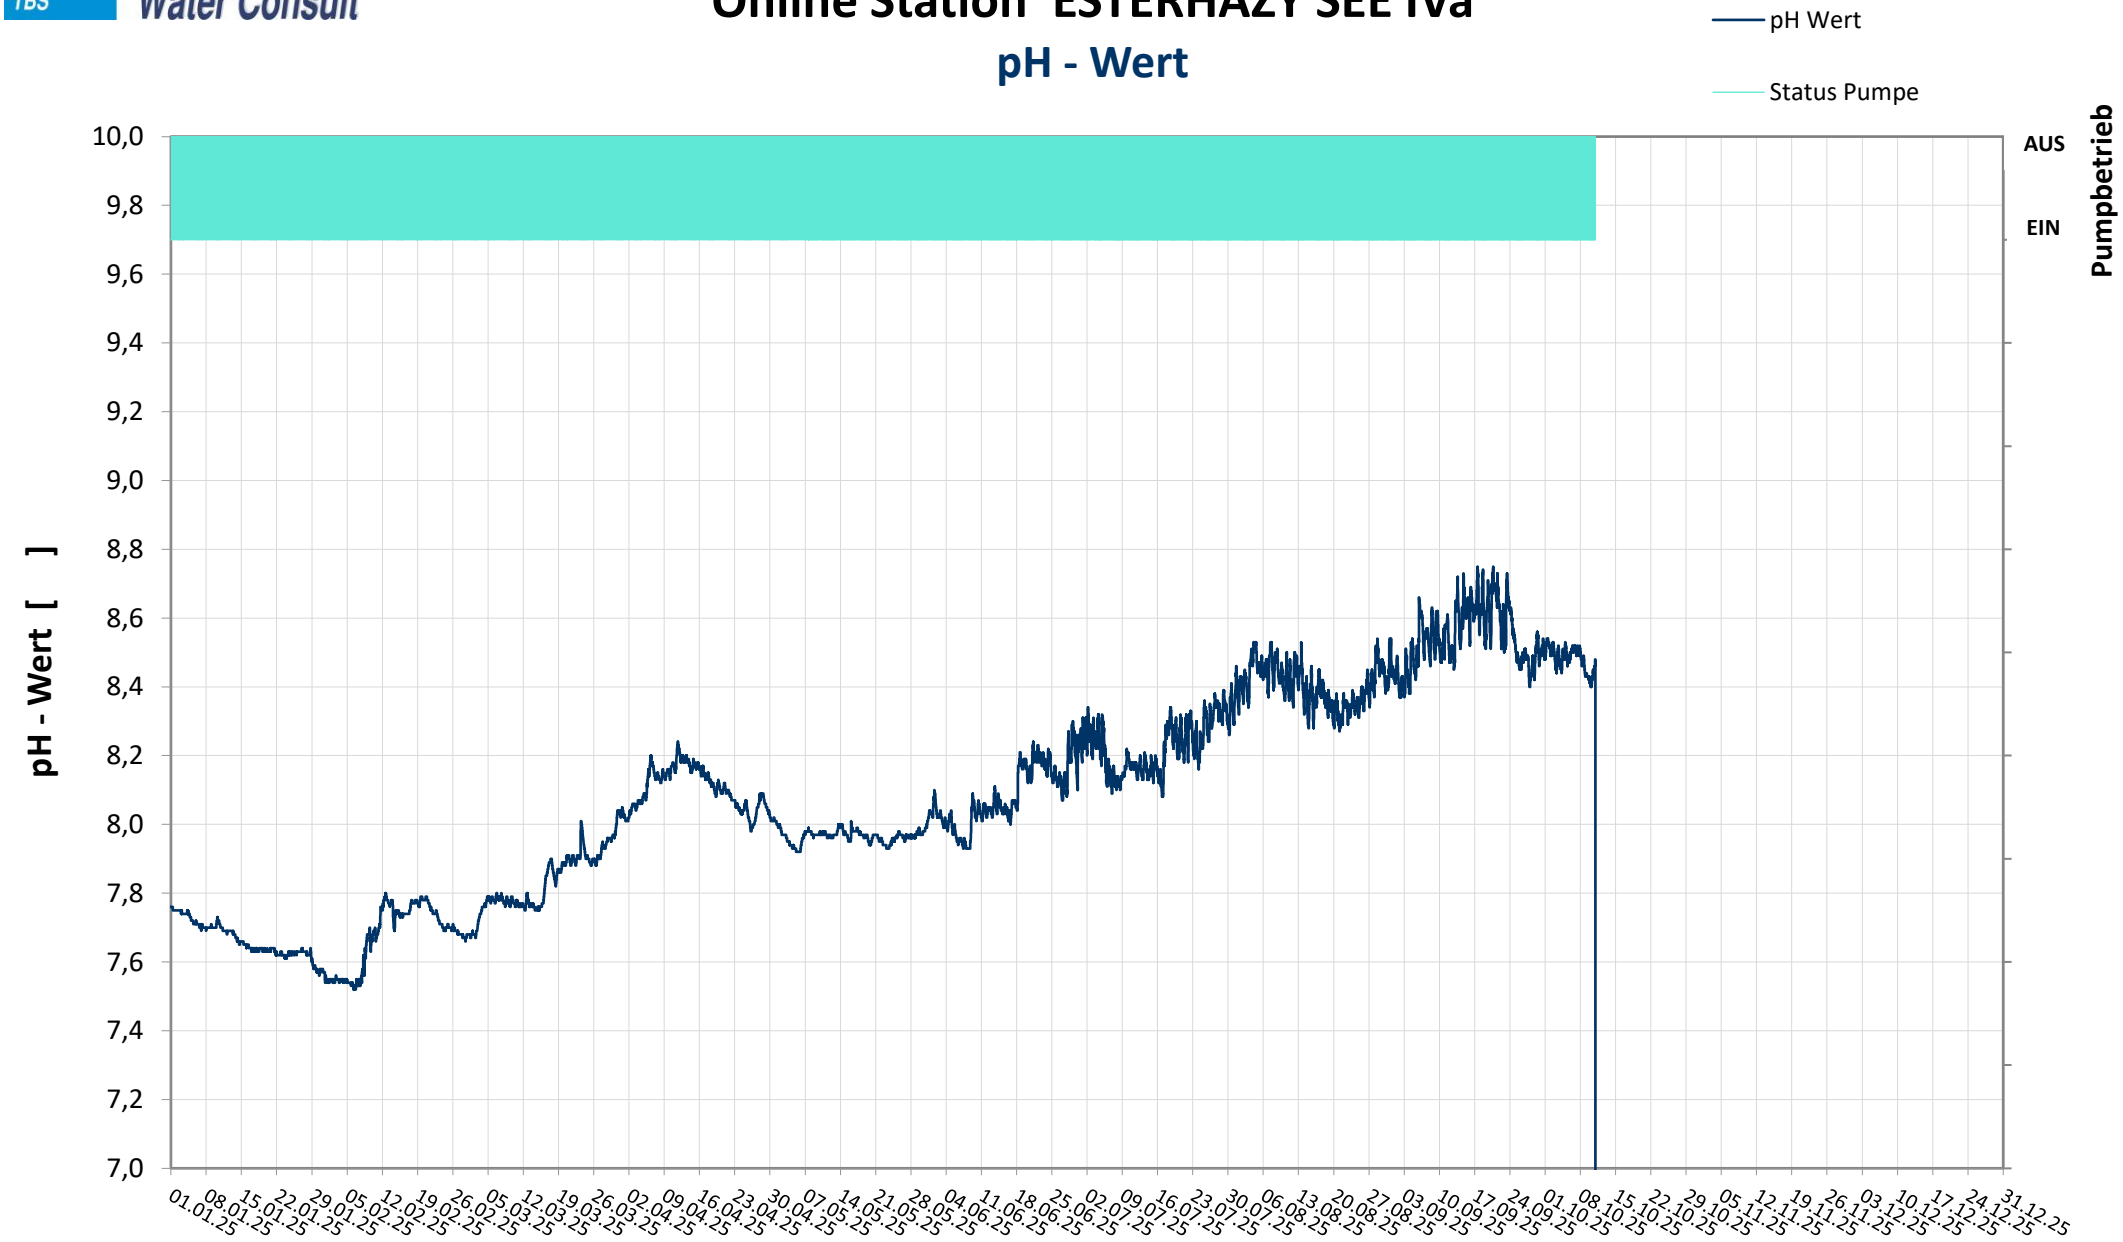

Bereinigte 15 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Schuster
11.10.2025