


pH WERT

Belüfter ON
3.5 m

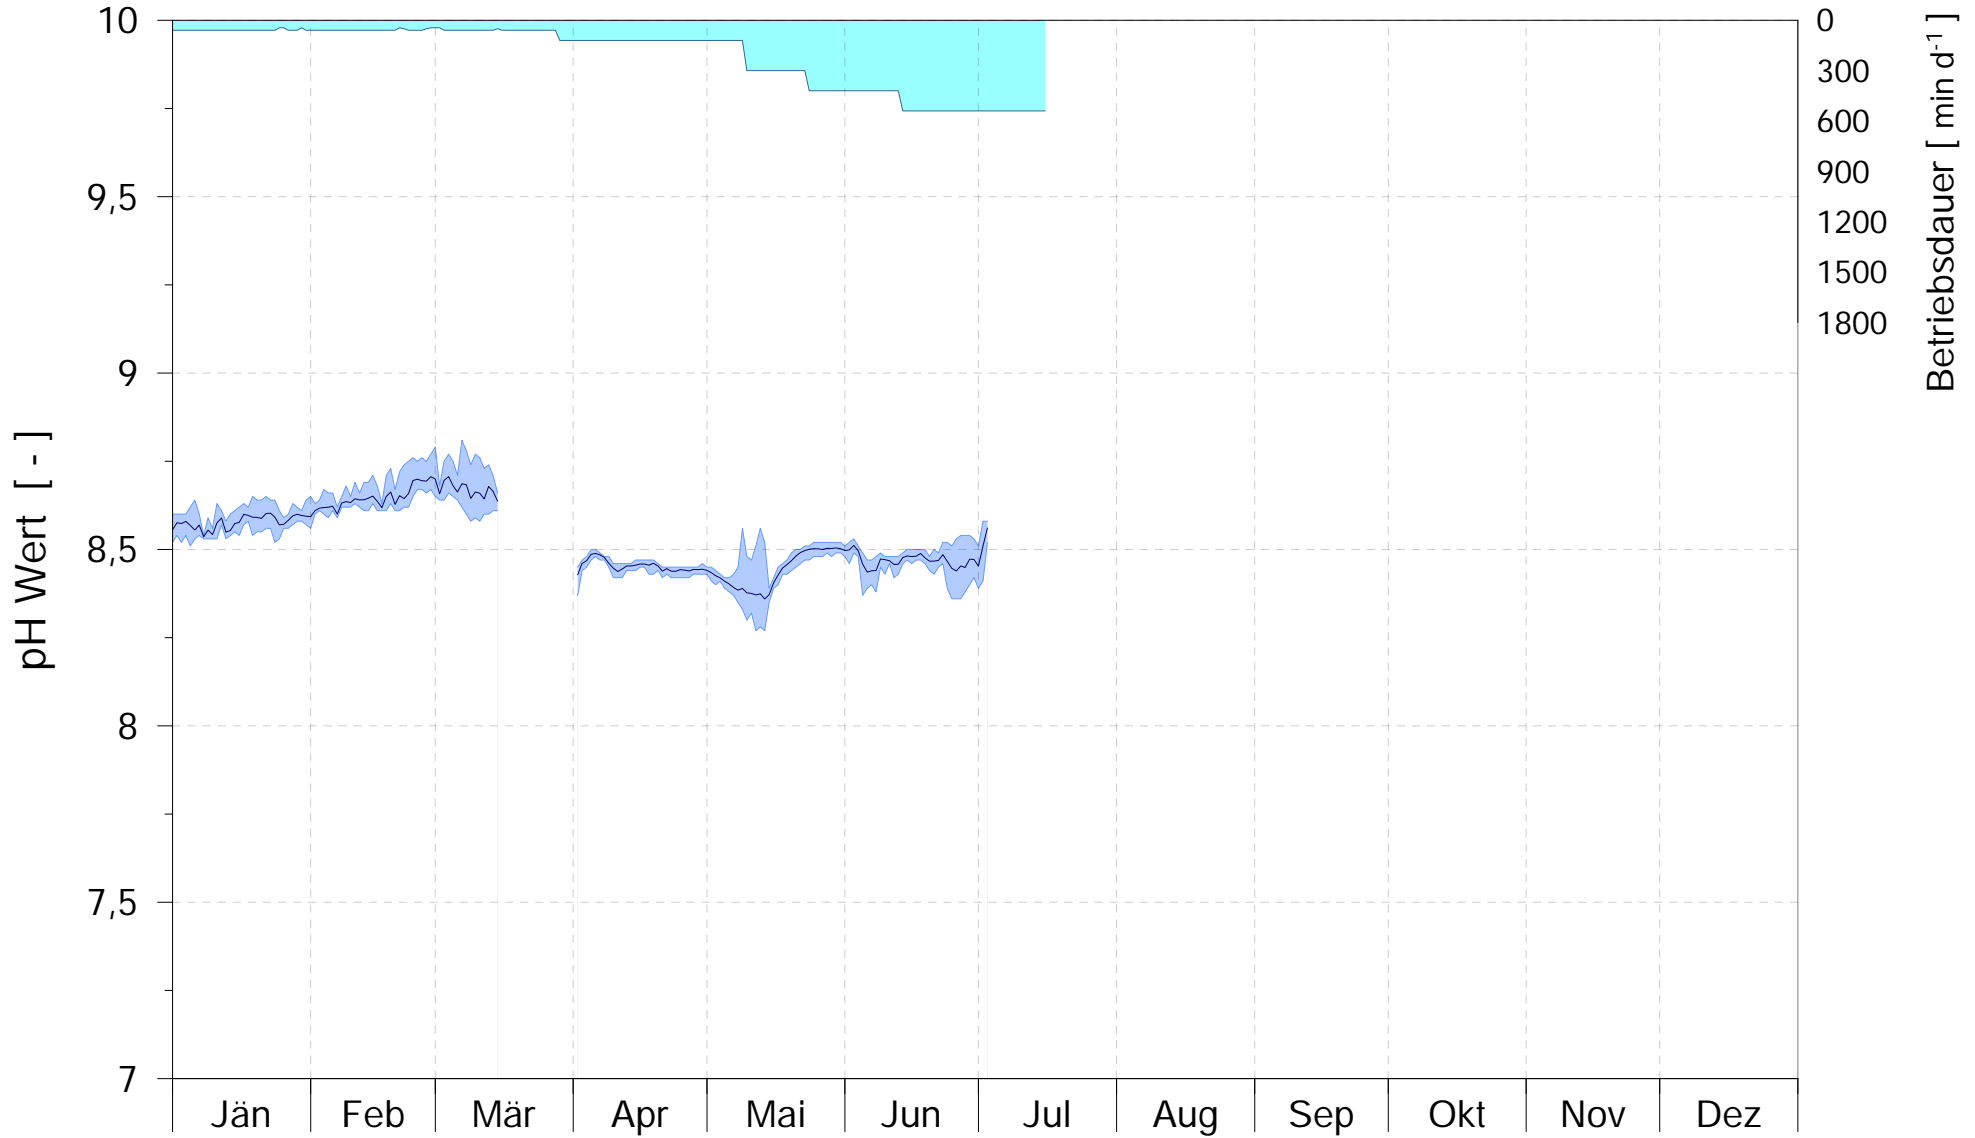

2018

Bereinigte 15 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung