TBS Water Consult

Online Station OTTENSTEIN - Stausee

pH - WERT

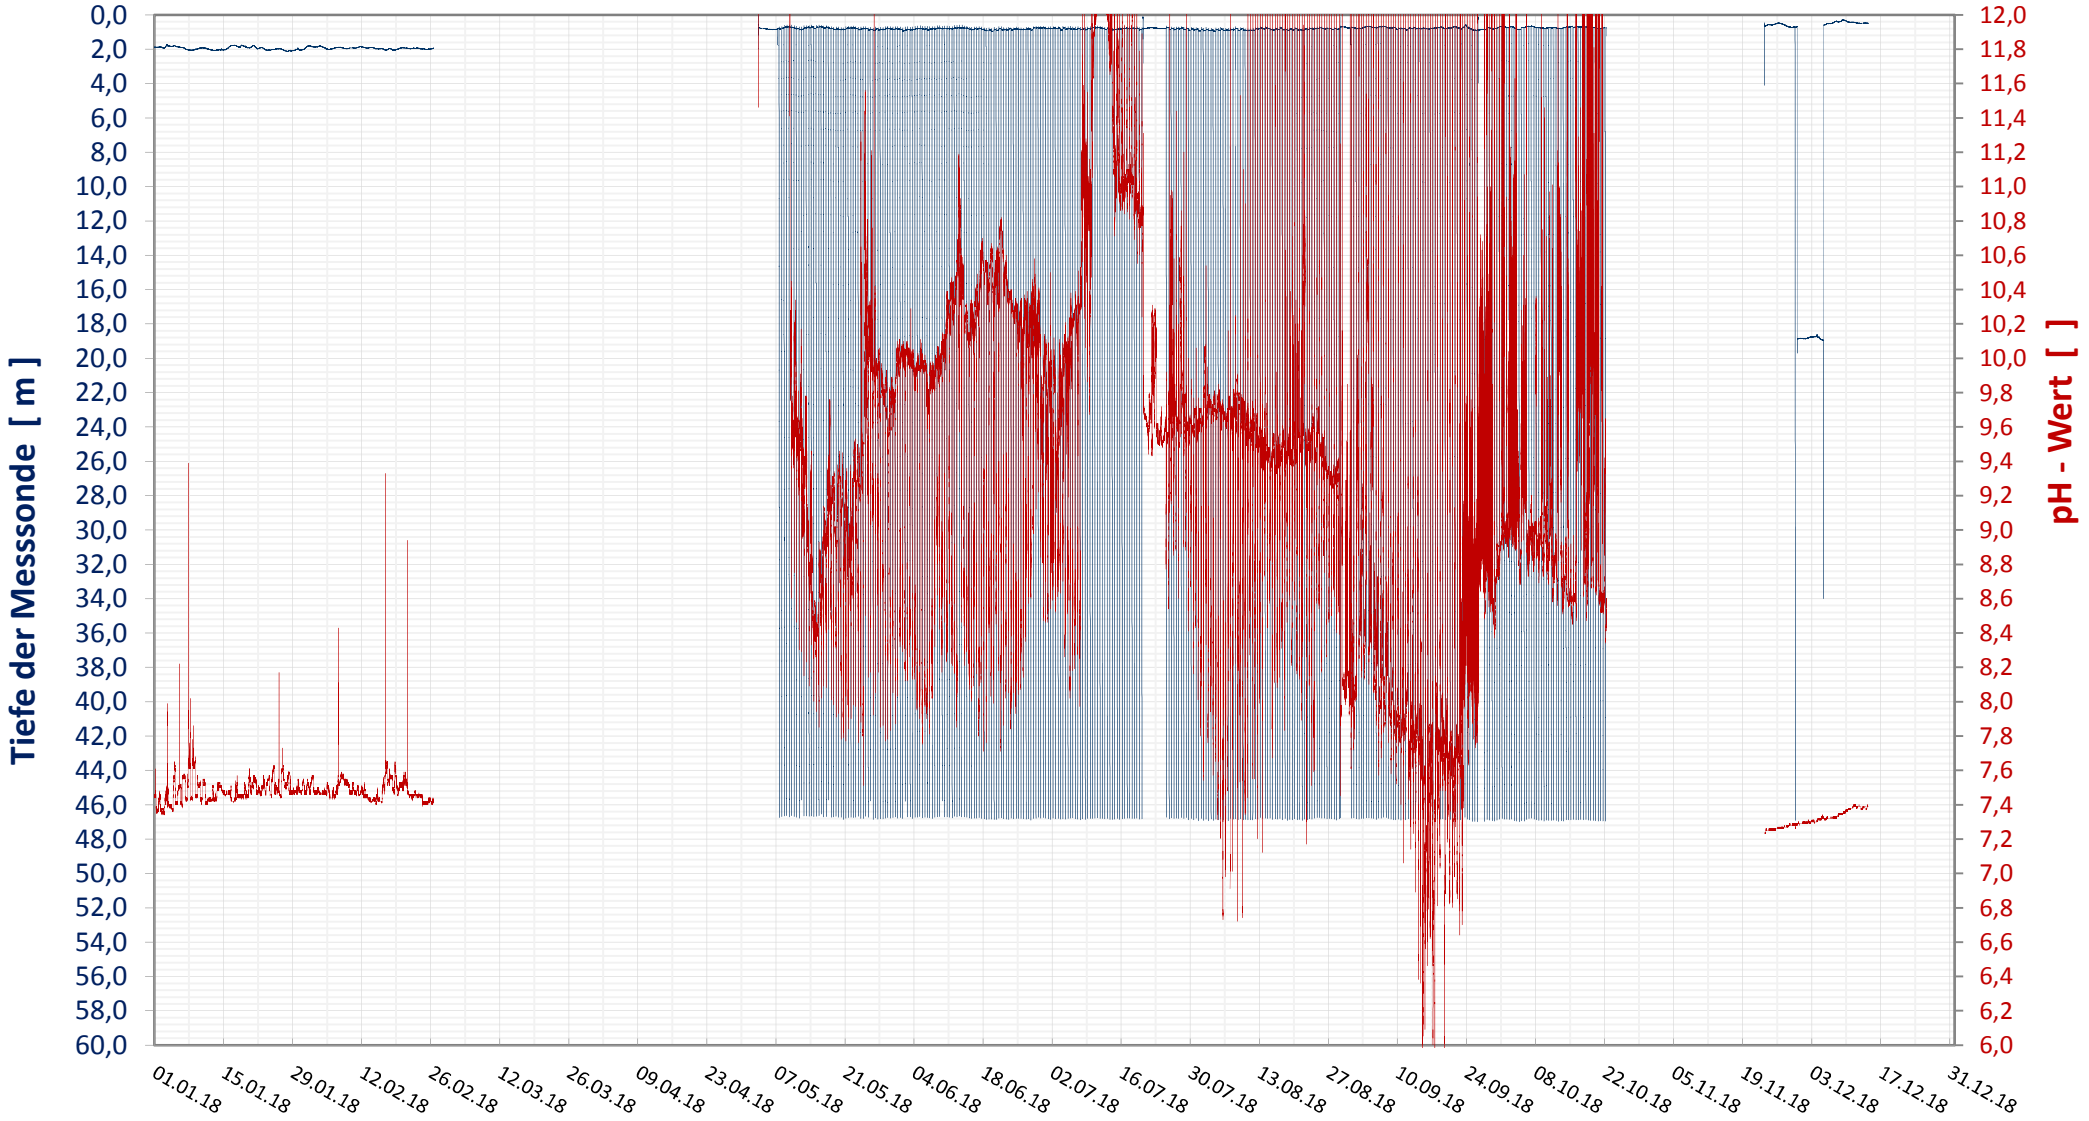

Bereinigte 2 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Schuster
15.01.19