TBS Water Consult

Online Station OTTENSTEIN - Stausee
gesamt CHLOROPHYLL a

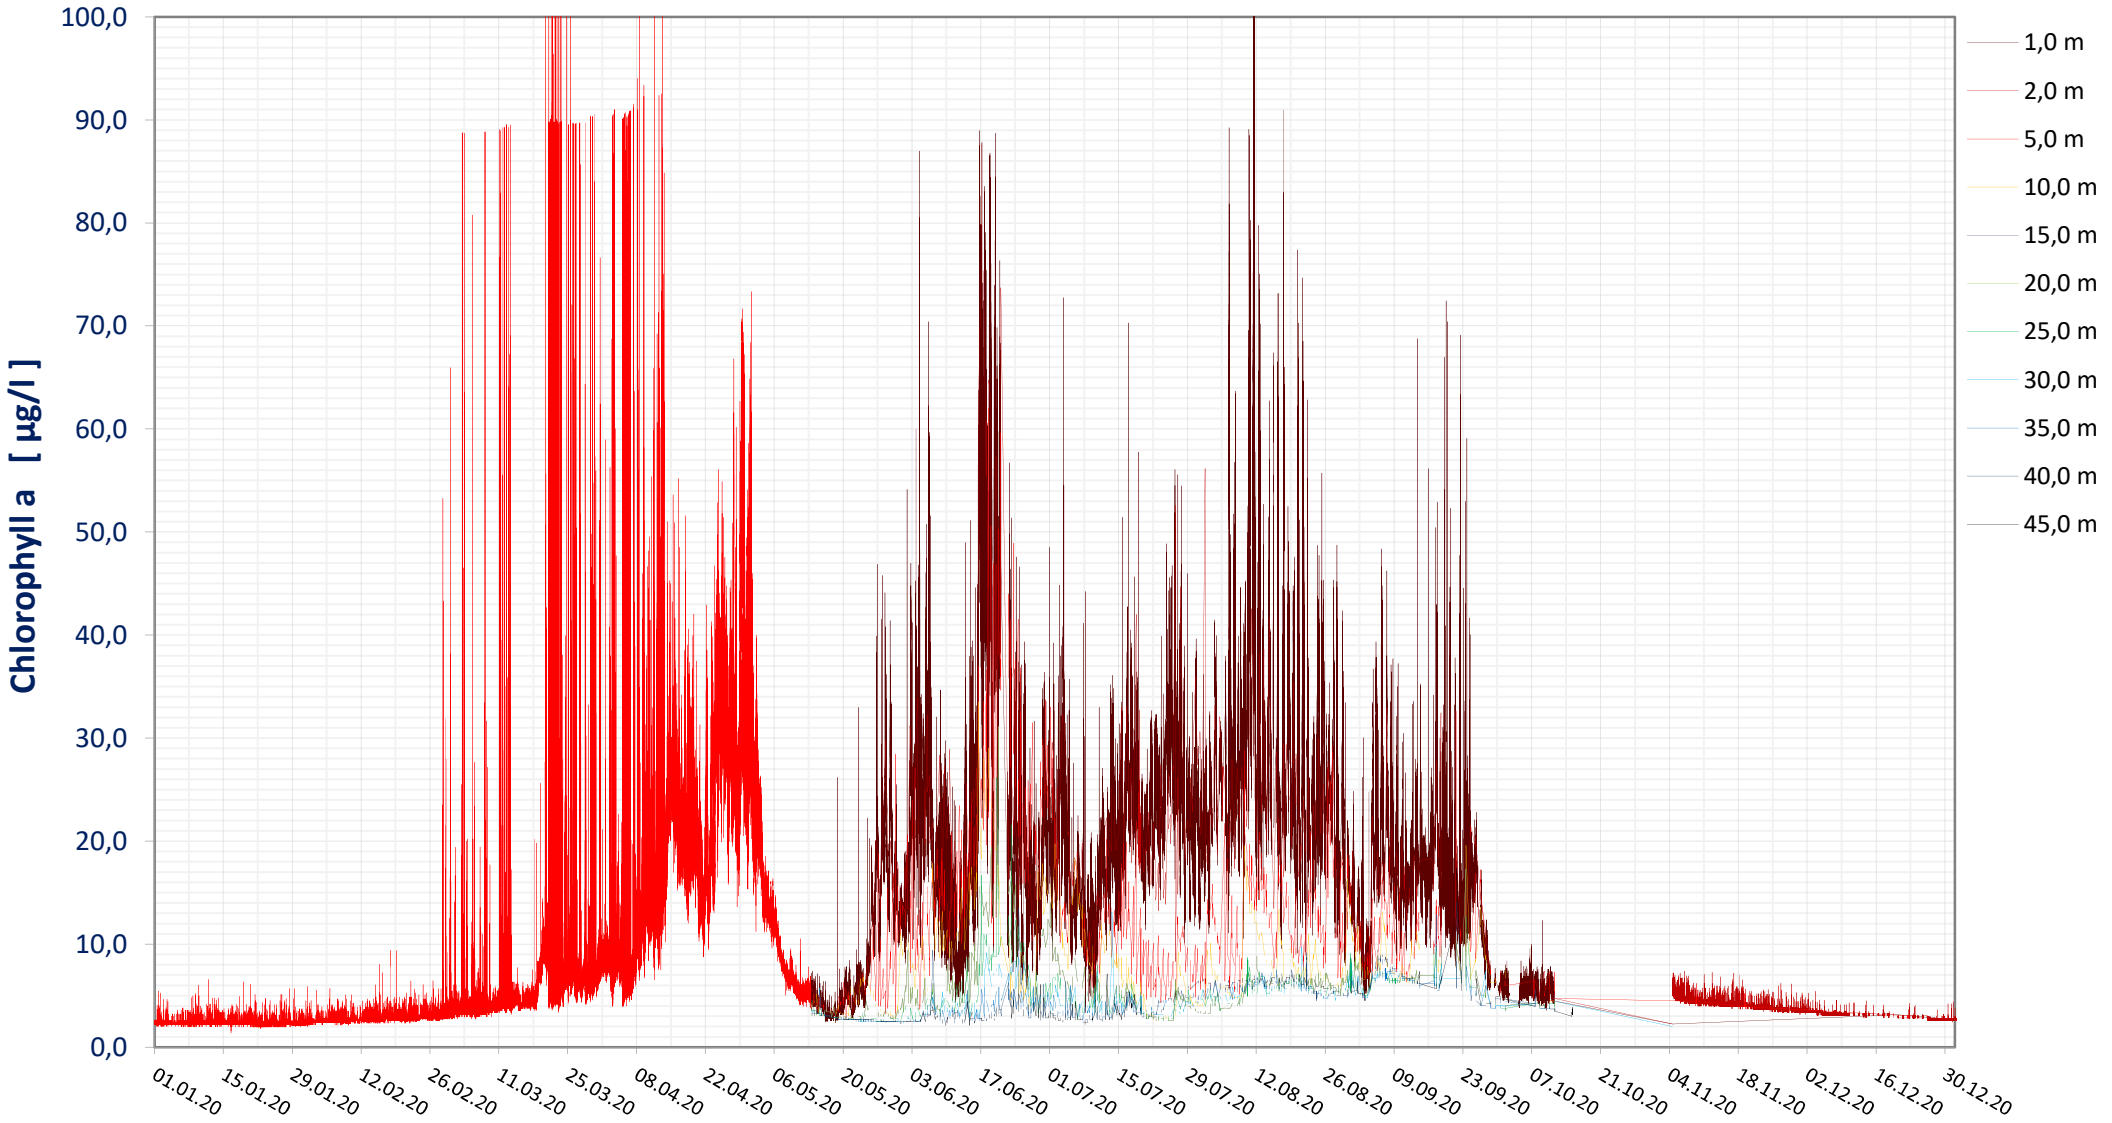

Bereinigte 2 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Schuster
14.01.2021