Online Station Takern I / RAAB

NITRAT-STICKSTOFF

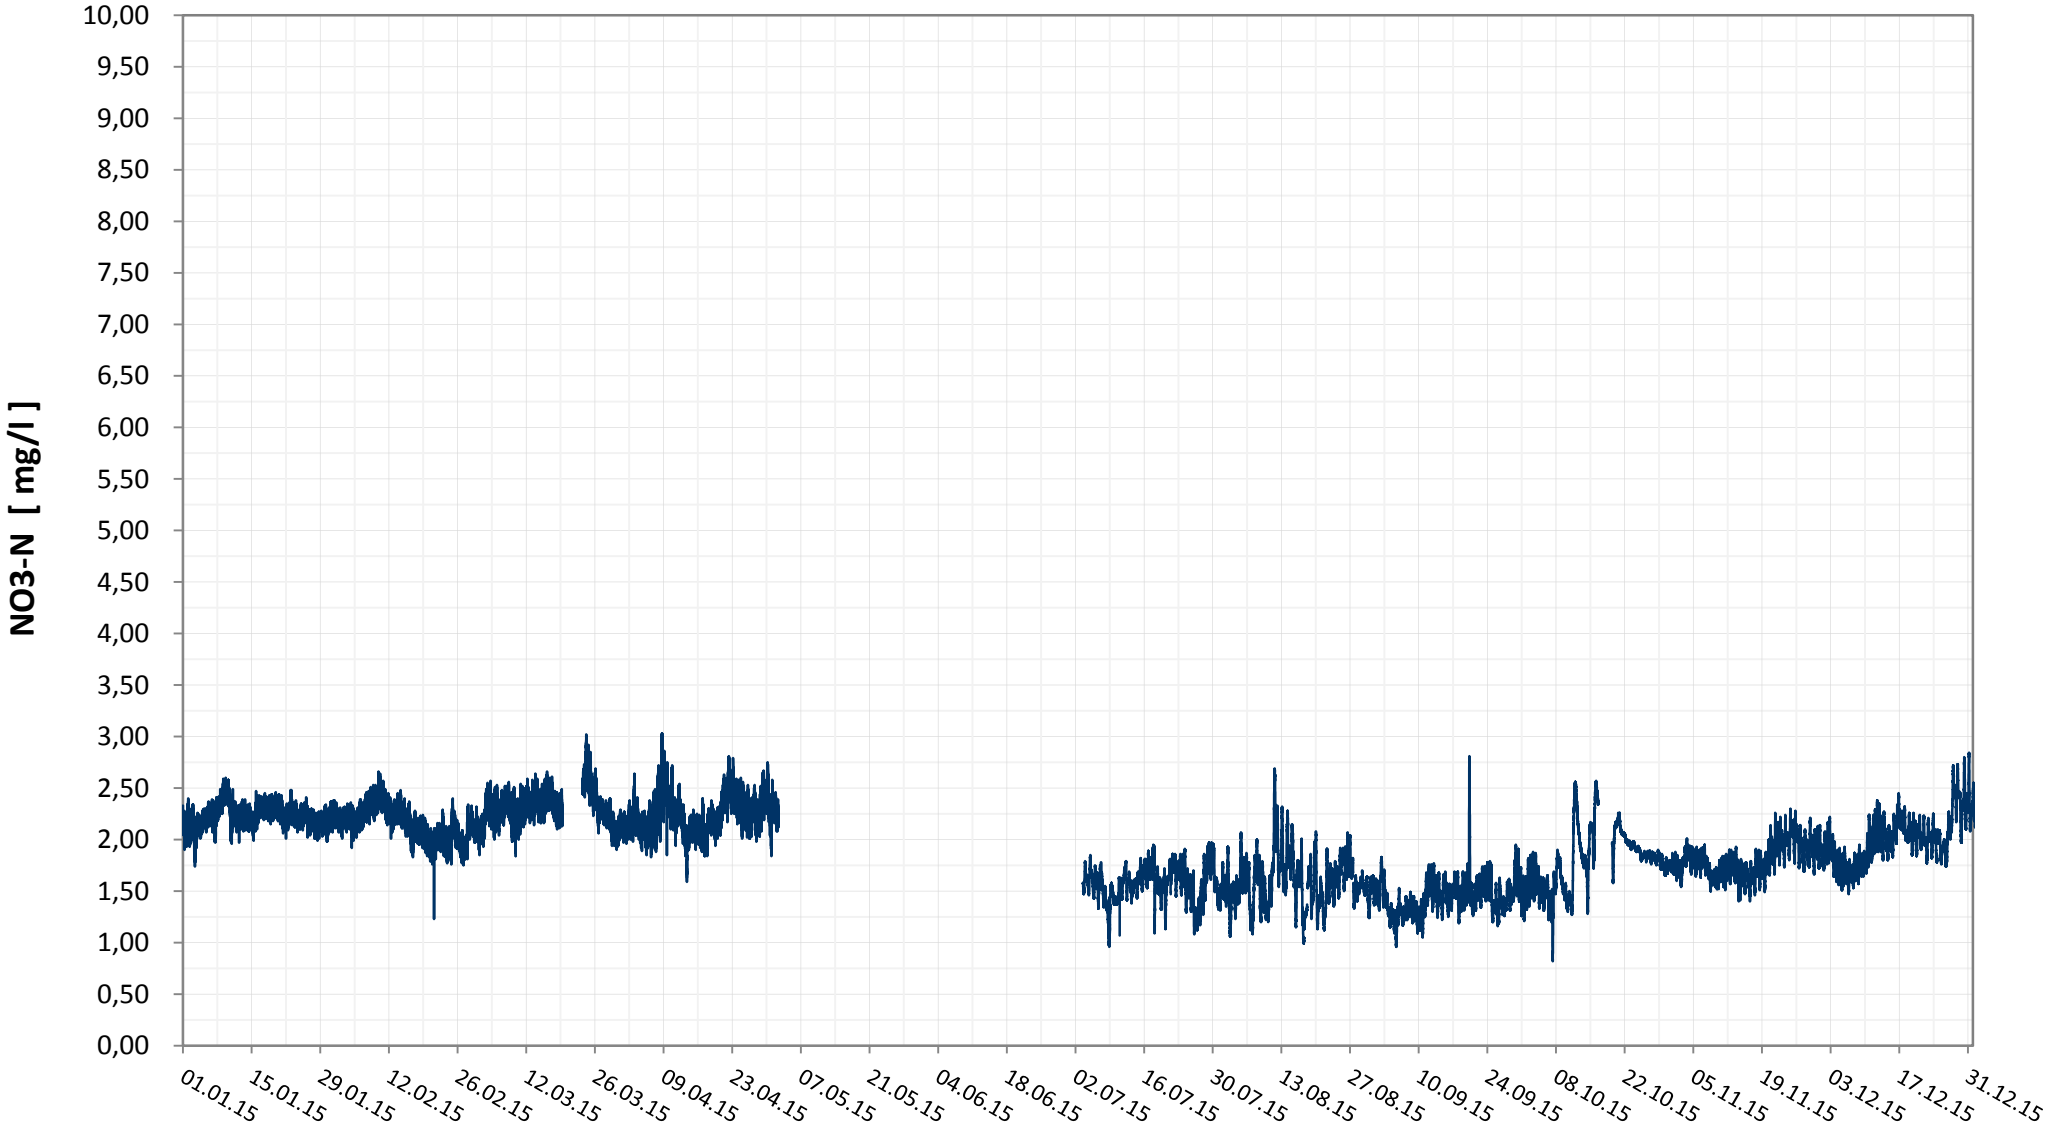

Bereinigte 5 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Schuster
05.01.2016