TBS Water Consult

Online Station Takern I / RAAB

SAUERSTOFFGEHALT und SAUERSTOFFSÄTTIGUNG

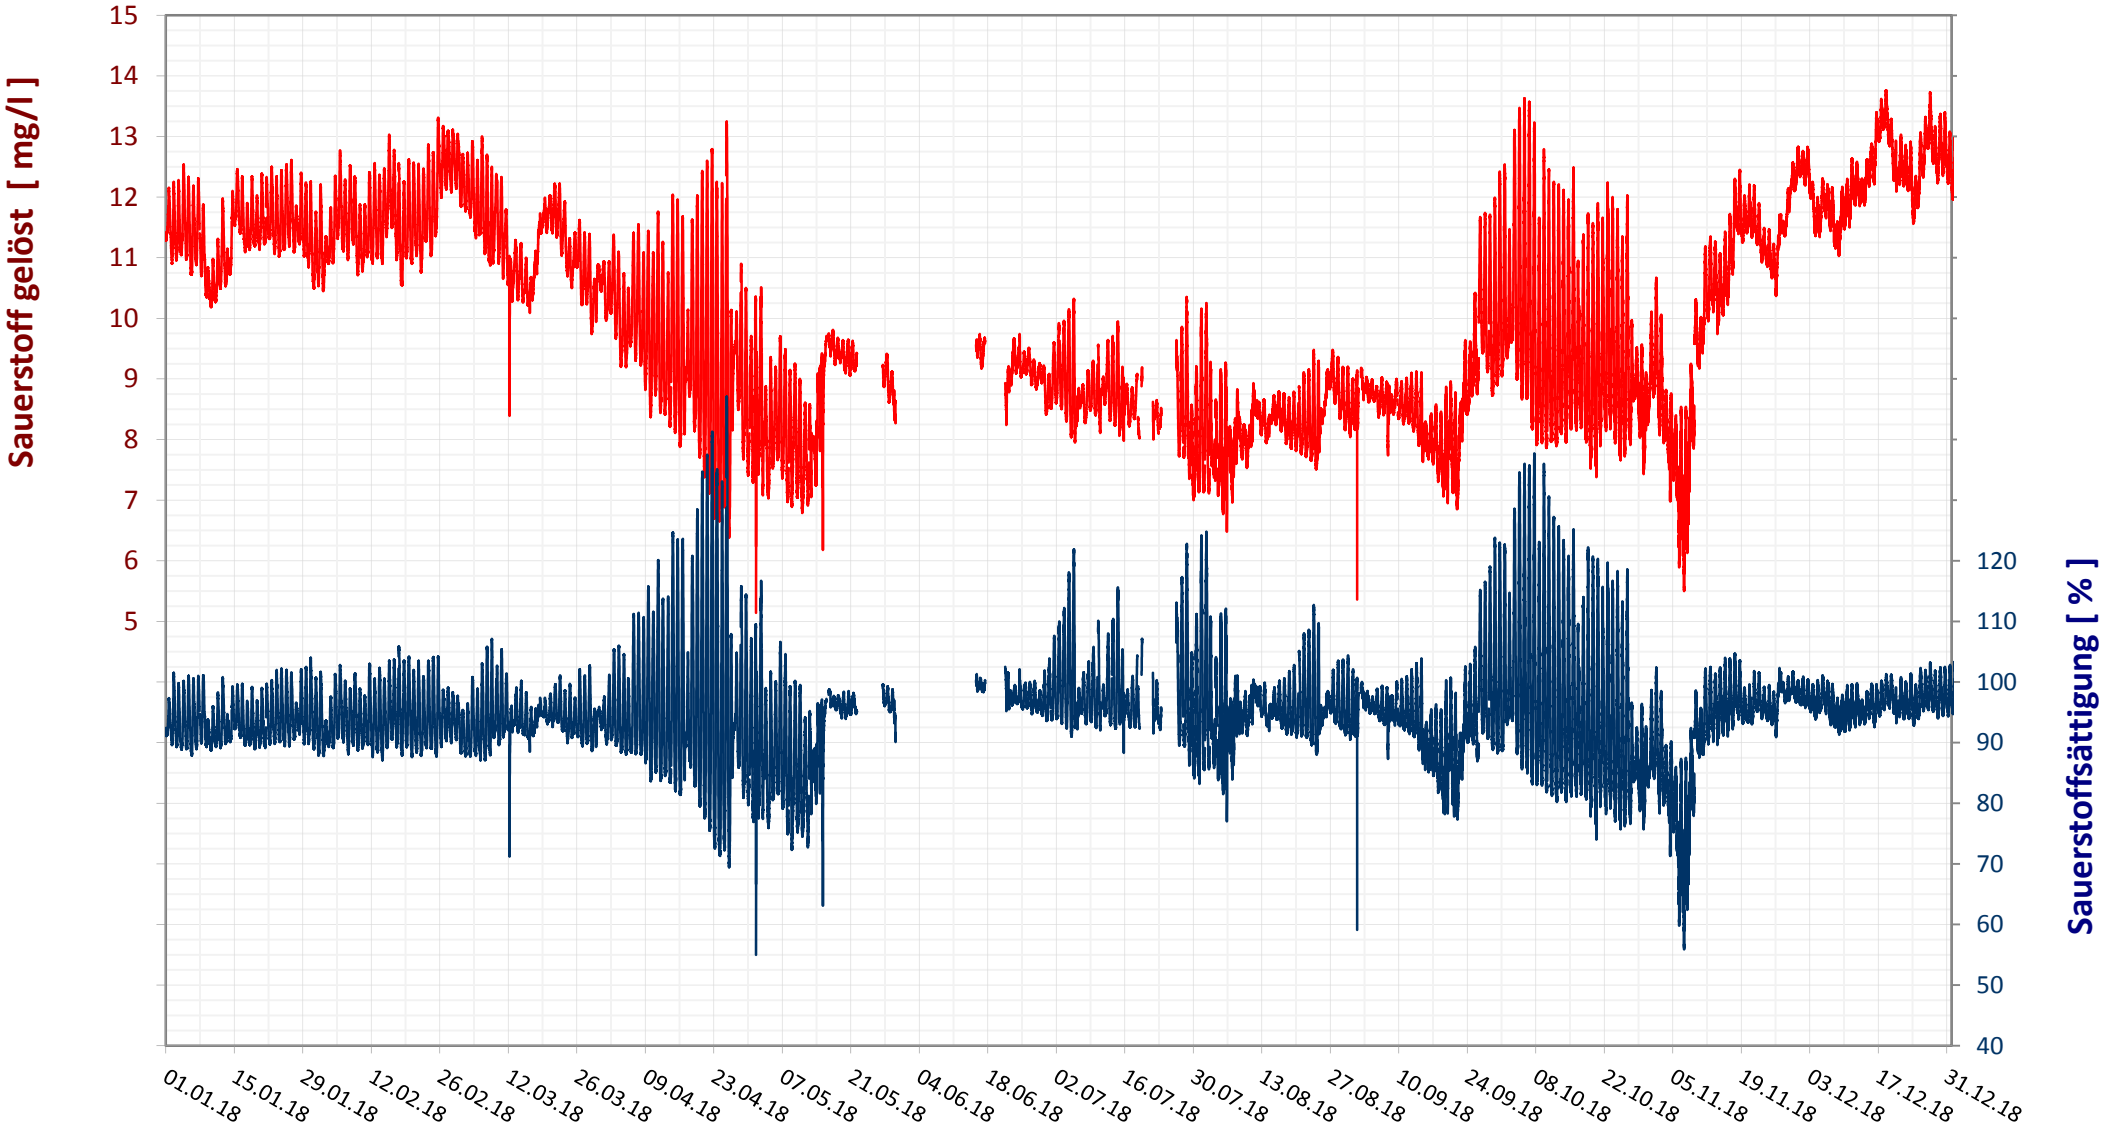

Bereinigte 5 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Schuster
14.01.19