Online Station Steinbrunner See

ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT

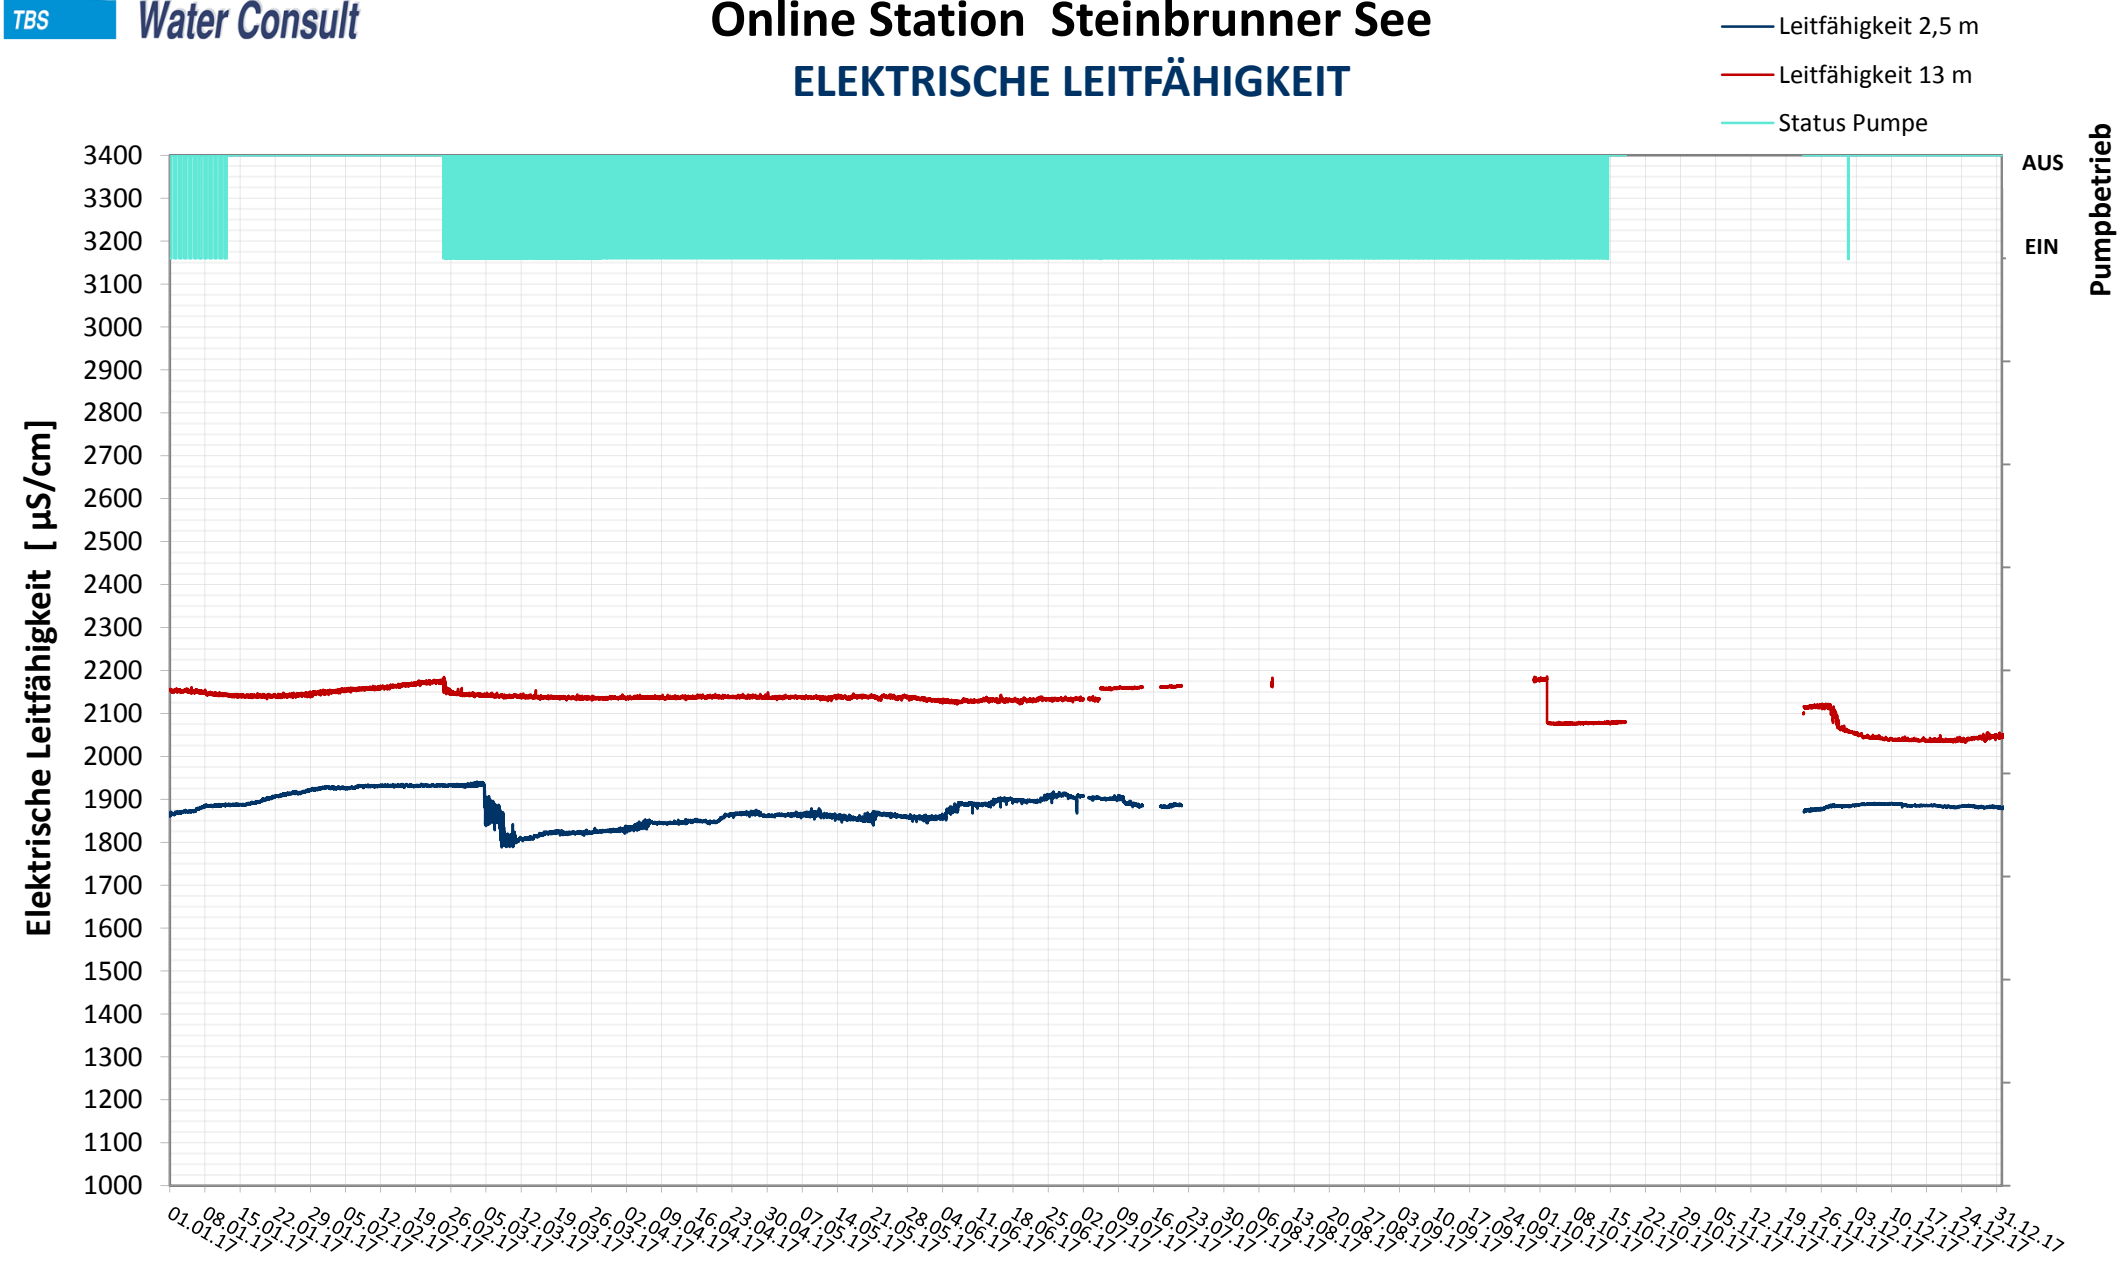

Bereinigte 15 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Schuster
03.01.18