Online Station
WOLFSTHAL a.d. DONAU
NITRAT-STICKSTOFF GEHALT

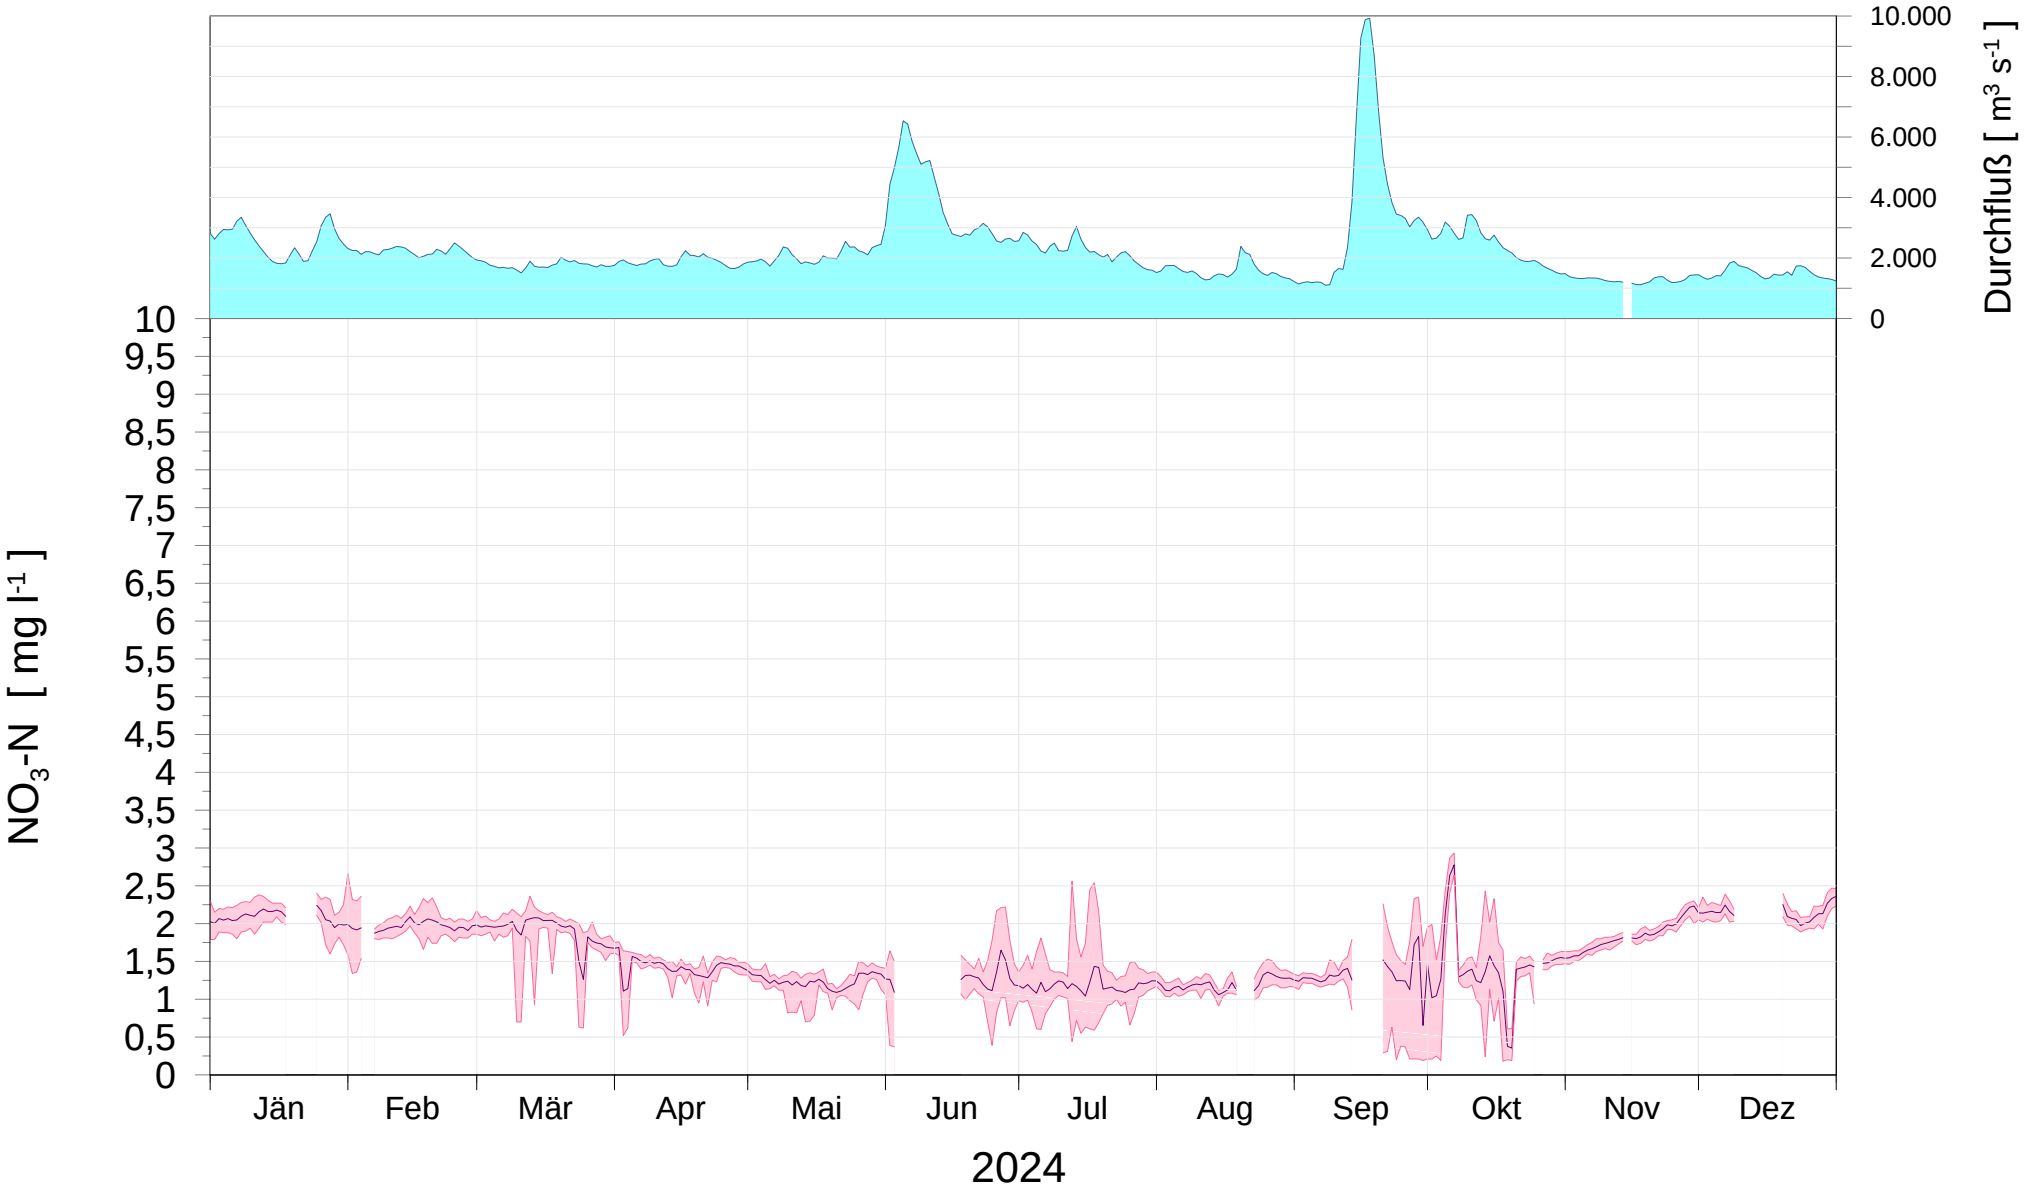

ROHDATEN - Bereinigte 15 Minuten Online Messwerte vorbehaltlich weiterer Detailevaluierung

Ersteller: Technisches Büro - Ingenieurbüro Dr. Stefan Schuster
01.01.2025